




SUGESTÃO PARA ATERRAMENTO


- 3 Hastes de Cobre nu 1/2" x 2,40 m
- Cabo de Cobre nu #16 mm²

Obs.: A resistência do terra deve estar abaixo de 5 Ohms.
O terra deve ser instalado na tomada Tripolar.

Vista Superior

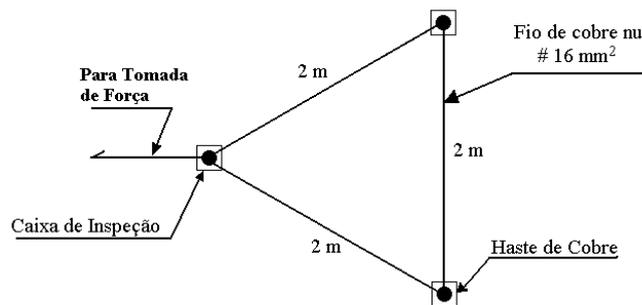


Vista Lateral

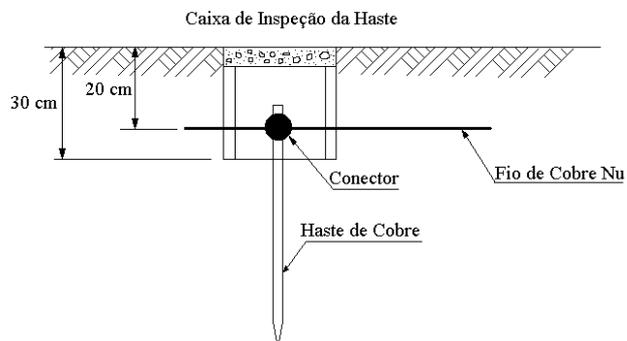

TOMADA DE ALIMENTAÇÃO

Tomada de alimentação em parede (127 V)

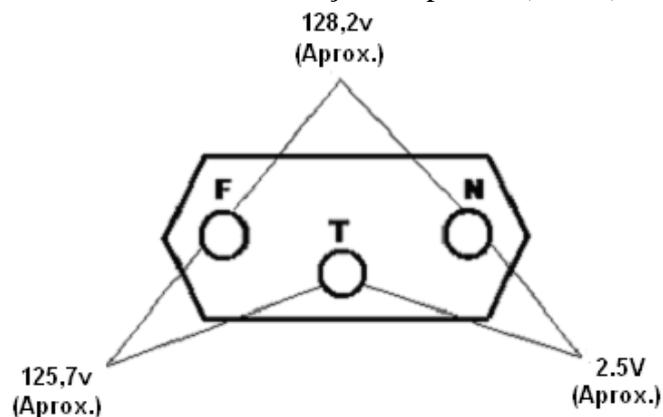

Padrão Brasileiro de Pinos e Tomadas